

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 14-031

от « 5 » марта 2014 г.

Даны: Комитету градостроительной политики

на инженерное обеспечение земельного участка для индивидуального жилищного строительства по адресу: мкр. Анисимово, ул. Березовая, 10

Централизованные сети водопровода и канализации в данном районе отсутствуют. В связи с этим:

1. Разработать проект застройки данного района с выполнением проекта уличных сетей водопровода и канализации района.

2. По водопроводу

- 2.1 Точки подключения: т.А на Жуковском водоводе $\Phi 500$ и ВК-1 на магистральной сети $\Phi 160$ в районе КНС-8, (см. схему на обороте).
- 2.2 Сети выполнить кольцевыми с установкой запорной арматуры, пожарных гидрантов и колодцев.
- 2.3 Диаметр уличных сетей определить проектом, с учетом перспективной застройки микрорайона.
- 2.4 Глубину заложения водопровода принять 2.6 м, согласно СНиП.
- 2.5 Подключение жилого дома производить от построенной уличной сети водопровода с установкой в месте врезки колодца с запорной арматурой на ввод
- 2.6 Гарантированный напор в точке подключения - 2.5 кгс/см^2 .

3. По канализации

- 3.1 Точка подключения: существующий колодец КК-69 на самотечной сети канализации $\Phi 400$ от микрорайона Усадьба на КНС-8. Отметка низа трубы $\Phi 400$ в колодце КК-69 - 92,11, уточнить по месту.
- 3.2 Глубину заложения и диаметры уличных сетей определить проектом с учетом перспективной застройки района.

4. Общие

- 4.1 Запроектировать колодцы диаметром рабочей части до уровня земли.
- 4.2 Люки колодцев установить из полимерных материалов (ТУ 4859-001- 75951641-2005).
- 4.3 Технические условия действительны до 01.04.2017г.
- 4.4 Проект, части НВК, ГП, согласовать с отделом по эксплуатации ВиВ ТФ «Тепло Тюмени».
- 4.5 Плата за подключение утверждена Постановлением Администрации города Тобольска №34 от 07.06.2010г. в размере 52898 руб/куб. м в сутки (без НДС).


Директор ТФ ОАО «Тепло Тюмени»




А.И. Казаков

Исп.Мозжегорова
Тел.22-31-17, доб. 349

Получил: Входящий № 01-10/1480
от 06-03-2014 г.
Подпись: [подпись]



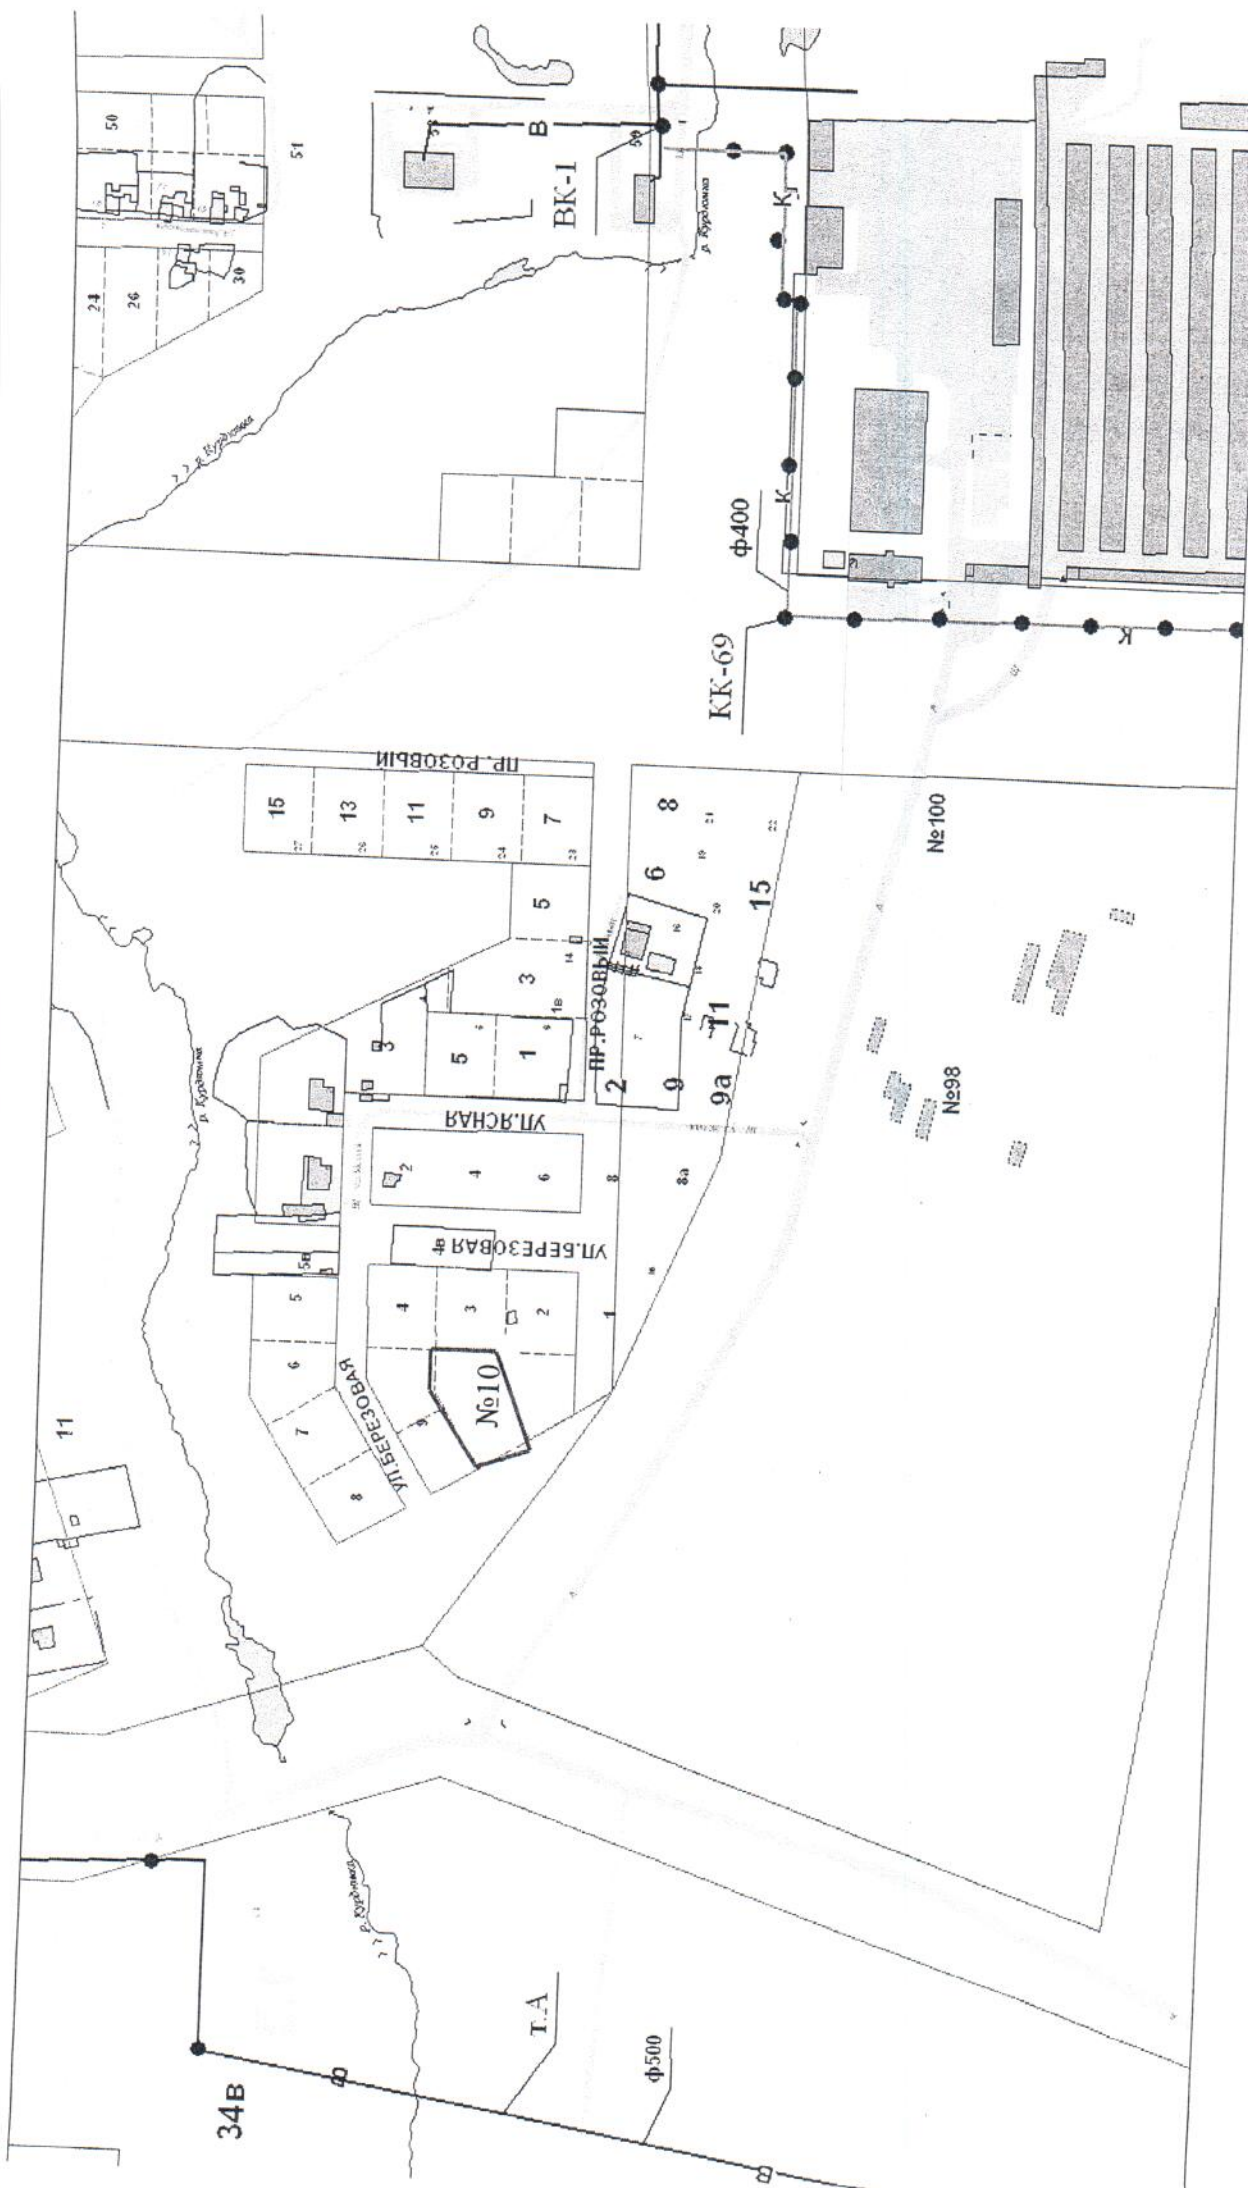

СОГЛАСОВАНО

Директор Северного треста
ОАО «Газпром газораспределение
Север»
М.П.



/Э.Р. Махмутов/

20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Тобольского
территориального участка

ЗАО «Газпром межрегионгаз Север»

М.П.



/Э.Р. Махмутов/

20__ г.

**Технические условия №С/8Ю/14
на подключение объекта капитального строительства к
газораспределительной сети
(не являются основанием для проектирования)**

Заказчик: Администрация города Тобольска комитет градостроительной политики

Наименование объекта газификации: формирование земельного участка для жилищного строительства по адресу: г. Тобольск, мкр. Анисимово, ул. Березовая, участок №10.

Предполагаемая точка подключения (собственник сетей): существующий подземный стальной газопровод «Сети газоснабжения из стальных труб д.89,57 г.Тобольск. Газоснабжение сторонних потребителей,собственные нужды инв. № 1627» диаметром 219 мм, давления $P_{max}=1,2\text{МПа}$, $P_{min}=1,17\text{МПа}$ (ОАО "Газпромгазораспределение")

Максимальная нагрузка в точке подключения: 4,5 м³/час

Срок подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети: 2014г.

Источник газоснабжения:

ГРС "Тобольская"

Срок действия технических условий: 2 года, до 28 февраля 2016г.

Подготовил:

Инженер технического отдела
ОАО «Газпром газораспределение
Север»

Руденко
(подпись)

Г.А. Руденко
(Ф.И.О.)

Проверил:

Ведущий инженер
производственно-технического
отдела ОАО «Газпром
газораспределение Север»

Махмутов

Р.И. Махмутов