

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 14-198

от «15» мая 2014 г.

Даны: Комитету градостроительной политики
на подключение земельного участка для объекта «Жилой
многоквартирный дом» по адресу: г.Тобольск, ул.С.Ремезова, участок 185а
к сетям водопровода и канализации при следующих условиях:

1. Подключение возможно после строительства и пуска в эксплуатацию
внутриквартальных сетей ВиК микрорайона «Центральный».

2. По водопроводу

- 2.1. Подключение объекта производить от внутриквартальных сетей
водопровода, согласно проекта планировки микрорайона, с установкой
в месте врезки колодца с запорной арматурой на ввод.
- 2.2. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб на $P=1.0$ Мпа;
диаметр ввода – определить проектом.
- 2.3. Фасонные части в колодце выполнить из стали толщ. не менее 8мм.
- 2.4. Глубину заложения водопровода принять не менее 2.6м, согласно СНиП.
- 2.5. Гарантированный напор в точке подключения - 3.5 кгс/см^2 .
- 2.6. Для расчета за воду, на вводе, установить водомер и предъявить к сдаче
в установленном порядке /22-37-60/.

3. По канализации

- 3.1. Подключение объекта произвести согласно проекта планировки
микрорайона.
- 3.2. Точку подключения, материал труб проектируемой сети канализации
и глубину заложения определить проектом.

4. Общее

- 4.1. Технические условия действительны до 01 июня 2016г.
- 4.2. Проект, части НВК, ГП, согласовать с ТФ ОАО «Тепло Тюмени».
- 4.3. В ходе строительства скрытые работы предъявлять представителю цеха
по эксплуатации сетей ВиК ТФ ОАО «ТеплоТюмени» (вызов представителя
тел.22-21-90), по окончании – исполнительную документацию сдать в
отдел по эксплуатации сетей ВиВ ТФ ОАО «Тепло Тюмени».
- 4.4. Врезки производить с разрешения и в присутствии представителя цеха по
эксплуатации сетей ВиК ТФ ОАО «Тепло Тюмени».
- 4.5. Плата за подключение утверждена Постановлением Администрации
г.Тобольска №34 от 07.06.2010г в размере 52898 руб/куб. м в сутки (без НДС).


Директор ТФ ОАО «Тепло Тюмени»



А.В. Каленчин

Исп.Ниязова Г.Н.
Тел.22-31-17, доб. 343

Получил:

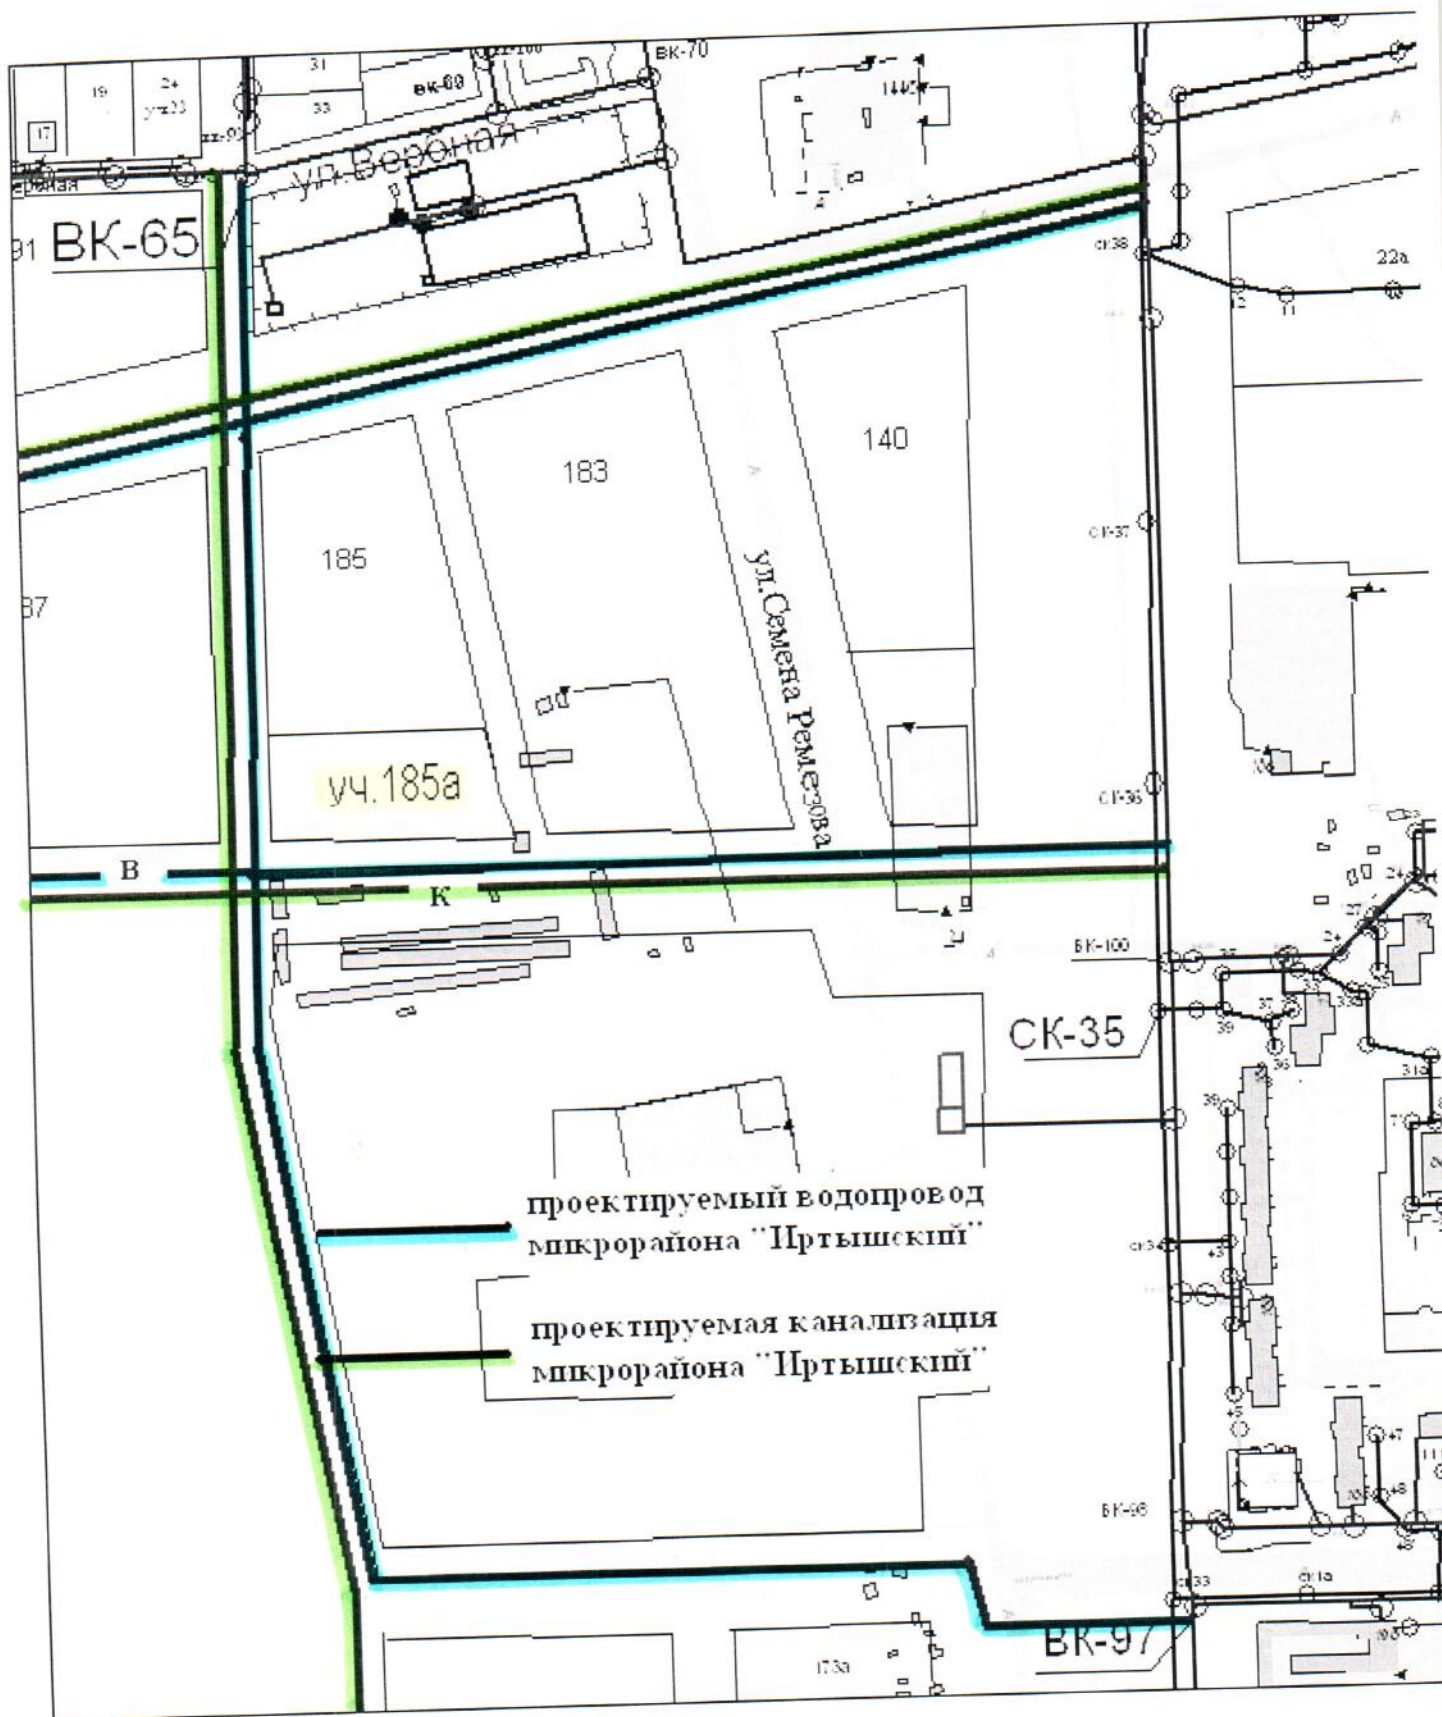



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕПЛО ТЮМЕНИ»

Российская Федерация, 625023, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 8
ОГРН 1097232036549 ИНН 7203243499

www.teplotyumen.ru E-mail: t064@tts.trnet.ru

26.05.2014 № 1317
На № _____ от _____

О предоставлении технических условий

Председателю комитета
градостроительной политики
администрации г. Тобольска
Ермоленко А.А.

**Технические условия
на теплоснабжение объекта жилищного строительства по адресу:
г.Тобольск, ул. С. Ремезова, участок №185а
(для формирования земельного участка)**

Теплоснабжение объекта жилищного строительства по адресу: г.Тобольск, ул. С. Ремезова, участок №185а, возможно от тепловых сетей на техническом обслуживании ТФ ОАО «Тепло Тюмени», после реконструкцию магистральных тепловых сетей в соответствии с проектом: «Реконструкция участка магистральных тепловых сетей (увеличение диаметра с Д-400 мм на Д-500 мм) от ТК-6-7 до ТК-3Б, L-1,6 км для жилой застройки 7а мкр» шифр 045-02-2008-ТС (Заказчик – Комитет ЖКХ администрации г.Тобольска).

Источник теплоснабжения – Тобольская ТЭЦ;

Точку подключения принять от реконструируемой теплотрассы 2Ду500 мм, в реконструируемой тепловой камере ТК-4б. Диаметр трубопровода к объекту и трассировку определить проектом с учетом перспективы развития микрорайона «Центральный» в г.Тобольске.

Разрешенный максимум теплопотребления: 0,4186 Гкал/ч, из них: 0,2566 Гкал/ч – отопление; 0,162 Гкал/ч - ГВС.

После продажи земельного участка правообладатель земельного участка в течении года с момента получения технических условий должен заключить договор о подключении к тепловой сети, в противном случае ОАО «Тепло Тюмени» вправе в одностороннем порядке прекратить свои обязательства по выданным ТУ в соответствии с п. 16 Постановления Правительства РФ №83. На основании заявления о подключении объекта выдается договор о подключении объекта и условия подключения.

Данные технические условия не являются основанием для проектирования. Проектная документация разрабатывается на основании условий подключения к сетям теплоснабжения.

Срок действия технических условий - 2 года с момента выдачи.

Директор Тобольского
филиала

А.В. Каленчин

Мингалёв Иван Сергеевич, 22-31-17 доб. 338

Муниципальное автономное учреждение г.Тобольска многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг	
Входящий №	01-10/18544
от «26»	05 2014 г.
Подпись:	
Тел. 8 (3456) 25-17-76 Факс 8 (3456) 24-70-18	

