

от « 5 » марта 2014 г.

Даны: Комитету градостроительной политики
администрации г. Тобольска

на инженерное обеспечение земельного участка для индивидуального
жилищного строительства по адресу: мкр. Строитель, ул. Батенькова, 11,

при следующих условиях:

1. По водопроводу

- 1.1 Подключение производить от водопровода $\phi 150$ мм по пер. Газовиков в колодце ВК-33, смотрите схему на обороте.
- 1.2 В месте врезки установить запорный вентиль на проектир. ввод.
- 1.3 Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб на $P=1$ Мпа; диаметр ввода - 20-25 мм.
- 1.4 Глубину заложения водопровода принять 2,6 м, согласно СНИП.
- 1.5 Для расчета за воду, на вводе, предусмотреть установку водомера.

2. По канализации

- 2.1 Сброс стоков производить в самотечную сеть канализации по ул. Батенькова с подключением в колодце КК-59.
- 2.2 Материал труб проектируемой сети канализации и глубину заложения труб определить проектом.

3. Общее

- 3.1 Технические условия действительны до 01.04.2017 г.
- 3.2 Проект, части НВК, ГП, согласовать с ОАО «Тепло Тюмени».
- 3.3 Плата за подключение утверждена Постановлением Администрации г. Тобольска №34 от 07.06.2010 г в размере 52898 руб/куб. м в сутки (без НДС).
- 3.4 Плата за подключение не учитывает строительства вышеуказанных сетей.

Директор ТФ ОАО «Тепло Тюмени»




А.И.Казаков

Исп.Мозжегорова
Тел.22-31-17, доб 349

Получил:

Муниципальное автономное учреждение г.Тобольска многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг	
Входящий №	01-10/1474
от	26.03.2014 г.
Подпись	<i>[Signature]</i>
Тел. 8 (3456) 25-17-76 Факс 8 (3456) 24-70-18	



«ТОБОЛЬСКГАЗ»

626150, РФ, Тюменская область,
г. Тобольск, ул. Сельская, 1


Телефоны: 8 (3456) 25 22 94, 25 22 87
Факс: 8 (3456) 25 08 98

28 февраля 2014г.

**Комитет градостроительной политики
Администрации г. Тобольска**

Технические условия №Т-4160
на подключение к сети газоснабжения
г. Тобольска земельного участка, расположенного
по адресу: г. Тобольск, мкр. «Строитель»,
ул. Батенькова, №11
Максимальный суммарный часовой
расход газа – 4,5 м³/час.

1. Газоснабжение (далее по тексту «Объект») предусмотреть природным газом ГОСТ 5542-87*.
2. Подключение предусмотреть от действующего газопровода «Газопровод мкр. «Строитель»(1-я очередь) от ГРП № 1.
3. **Параметры точки подключения:** получить перед проектированием (обращаться в ПТО ЗАО «Тобольскгаз» тел 25 09 24)

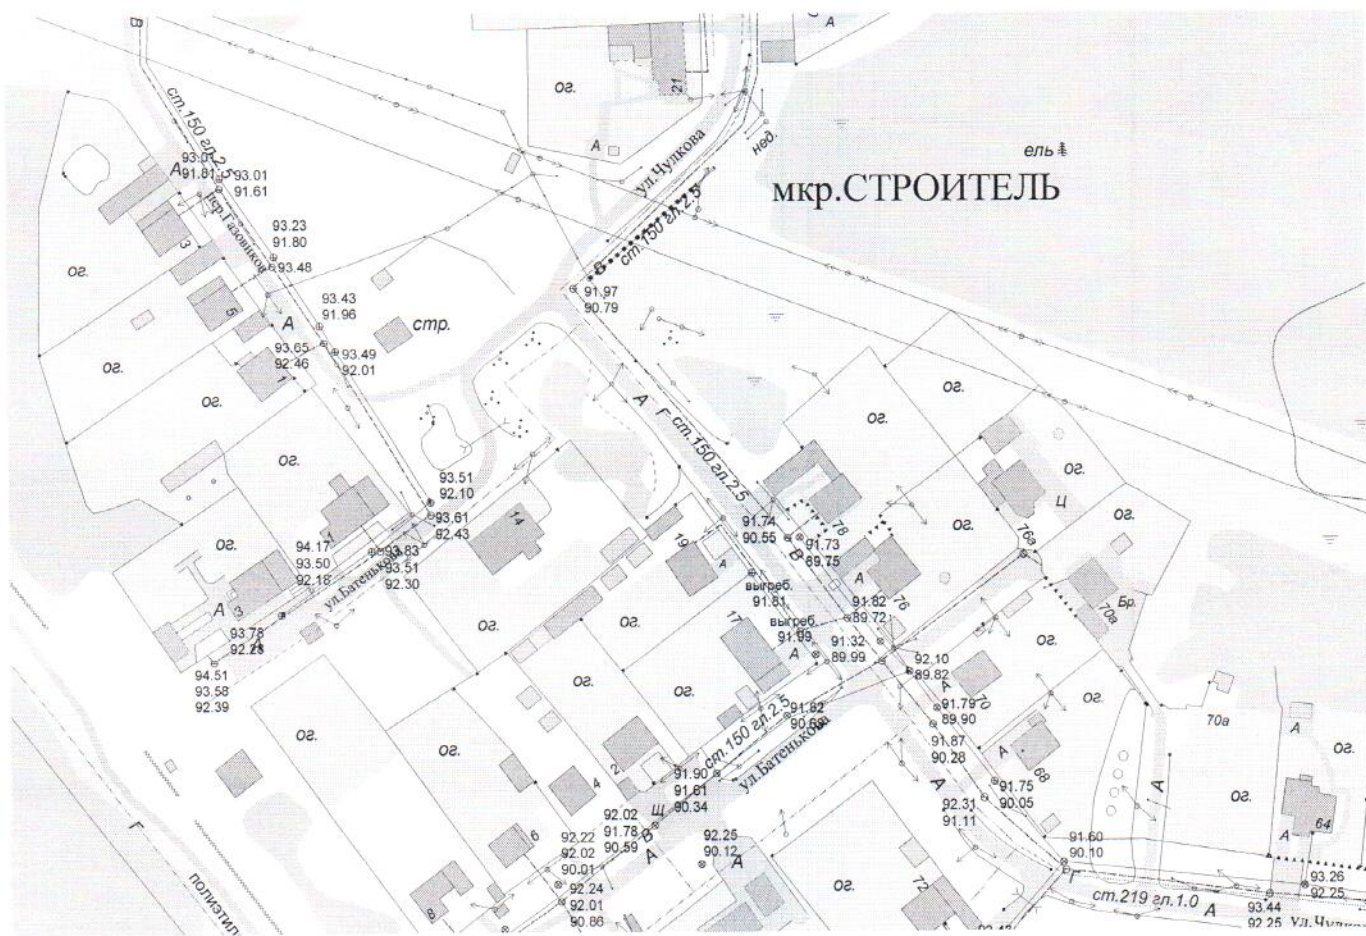

4. Выполнить проект согласно требованиям СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003, ПБ 12-529 – 03, «Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Проект газификации Объекта согласовать с ЗАО «Тобольскгаз».
6. Подключение к сети газоснабжения города Тобольска и производство пуско-наладочных работ произвести после оформления письменного разрешения в ЗАО «Тобольскгаз» в установленном порядке.
7. **Срок действия технических условий два года со дня выдачи.**
8. Технические условия действительны при выполнении всех вышеперечисленных требований.

Главный инженер
ЗАО «Тобольскгаз»



Коваленко С.Н.