

от « 2 » апреля 2014 г.

Даны: Комитету градостроительной политики

на подключение 5-ти этажного многоквартирного жилого дома,
проектируемого по адресу: г.Тобольск, мкр. Менделеево, участок №18а,

к сетям водопровода и канализации при следующих условиях:

1. До начала строительства выполнить вынос внутриквартальных сетей водопровода $\Phi 160$ и канализации $\phi 150$, расположенных на участке, на нормативное расстояние от проектируемого объекта.

2. По водопроводу

- 2.1 Подключение объекта производить от выполненного выноса водопровода с подключением в колодце с установкой в месте врезки запорной арматуры на проектируемый ввод (см. схему на обороте).
- 2.2 Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб на $P = 1$ Мпа; диаметр внутриквартальной сети – 150 мм, ввода – определить проектом.
- 2.3 Глубину заложения водопровода принять не менее 2,6м.
- 2.4 Для расчета за воду, на вводе, установить водомер и предъявить к сдаче в установленном порядке.
- 2.5 Гарантированный напор в точке подключения – 3,0 кгс/см².

3. По канализации

- 3.1 Сброс стоков производить в сеть канализации $\Phi 150$, необходимость переноса сети определить проектом с учетом посадки объекта.
- 3.2 Отметки лотка трубы $\Phi 150$ в колодцах КК-56 - 48.58, КК-57- 48.09, КК-217 ($\phi 300$) - 46.01, уточнить по месту.
- 3.2 Материал труб выносимой и проектируемой сети канализации, глубину заложения труб определить проектом.

4. Особые условия на подключение:

- 4.1 Технические условия действительны до 1 апреля 2017 г.
- 4.2 Проект, части НВК, ГП, согласовать с ТФ ОАО «Тепло Тюмени».
- 4.3 Плата за подключение утверждена Постановлением Администрации г. Тобольска №34 от 07.06.2010г. в размере 52898 руб/ м³ в сутки (без НДС).


Директор Тф
ОАО «Тепло Тюмени»



А.В. Каленчин

Исп.Мозжегорова
Тел.22-31-17, доб 349

Получил:

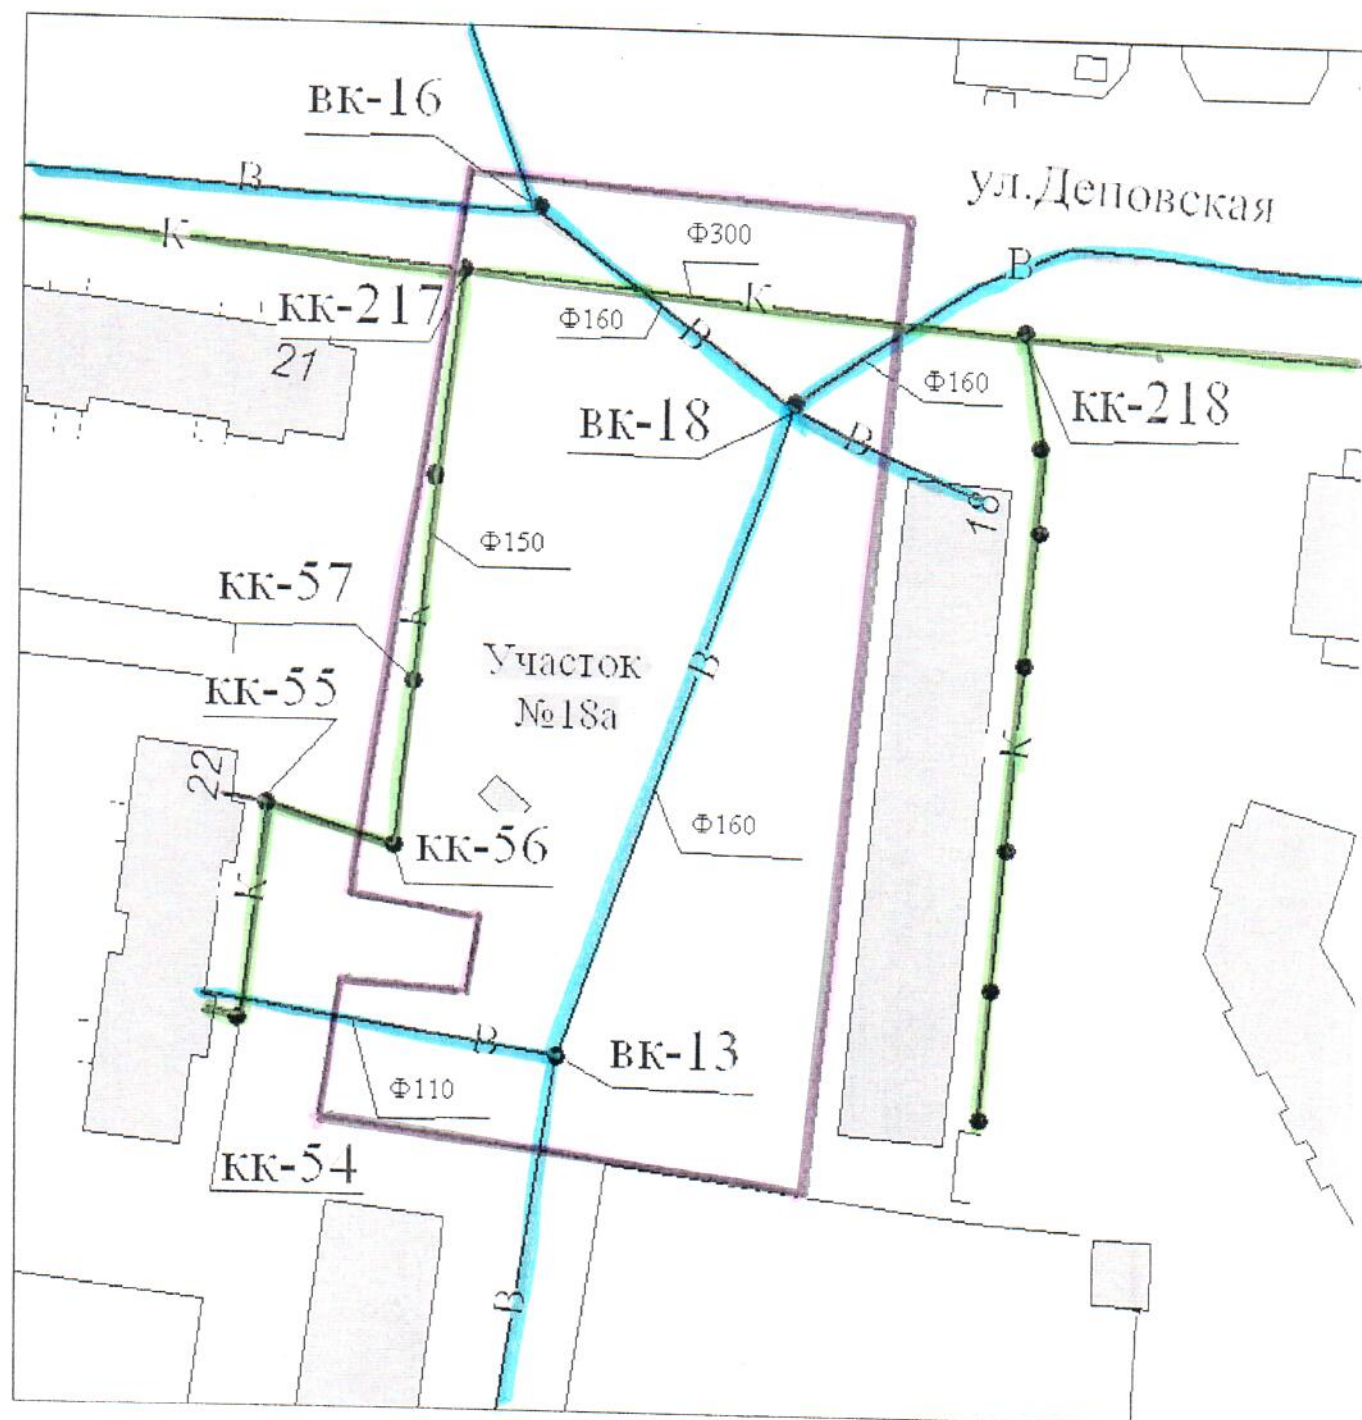



Балышев Р.Р.
Итого 21.04.14г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕПЛО ТЮМЕНИ»

Российская Федерация, 625023, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 8

ОГРН 1097232036549 ИНН 7203243499

www.teplotyumen.ru E-mail: t064@tts.trnet.ru

04.04.2014 № 0865
На № _____ от _____

О предоставлении технических условий

Председателю комитета
градостроительной политики
администрации г. Тобольска
Ермоленко А.А.

**Технические условия
на теплоснабжение объекта жилищного строительства по адресу:
г.Тобольск, микрорайон «Менделеево», участок №18а
(для формирования земельного участка)**

Теплоснабжение объекта жилищного строительства по адресу: г.Тобольск, микрорайон «Менделеево», участок №18а, возможно от тепловых сетей на техническом обслуживании ТФ ОАО «Тепло Тюмени», после реконструкции тепломагистрали с увеличением диаметра от котельной №22 до узла Уз.2.

Источник теплоснабжения – котельная №22 (микрорайон «Менделеево», №50);

Точка подключения – тепловые сети 2Ду250 мм в тепловой камере ТК-29 (возле ж/дома №22). Диаметр трубопровода к объекту и трассировку определить проектом.

Разрешенный максимум теплопотребления: 0,879 Гкал/ч, из них: 0,554 Гкал/ч – отопление; 0,3245 Гкал/ч - ГВС.

После продажи земельного участка правообладатель земельного участка в течении года с момента получения технических условий должен заключить договор о подключении к тепловой сети, в противном случае ОАО «Тепло Тюмени» вправе в одностороннем порядке прекратить свои обязательства по выданным ТУ в соответствии с п. 16 Постановления Правительства РФ №83. На основании заявления о подключении объекта выдается договор о подключении объекта и условия подключения.


Данные технические условия не являются основанием для проектирования. Проектная документация разрабатывается на основании условий подключения к сетям теплоснабжения.

Срок действия технических условий - 2 года с момента выдачи.

Директор Тобольского
филиала

А.В. Каленчин

Мингалёв Иван Сергеевич, 22-31-17 доб. 338

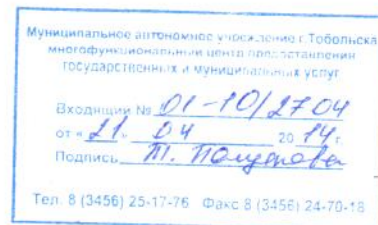




ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СЕВЕР»

(ОАО «Газпром газораспределение Север»)

ул. Энергетиков, д.163, г. Тюмень, 625013
Тел.: +7 (3452) 27-40-40, 55-00-77, факс: 28-67-41
www.sever04.ru, E-mail: info@tmrg.ru
ОКПО 05923382, ОГРН 1027200785677, ИНН/КПП 7203058440/720301001

№ _____
на № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор Северного треста
ОАО «Газпром газораспределение Север»

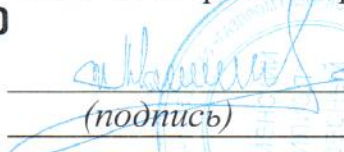
(подпись) _____ (Ф.И.О.) _____
2 апреля 2014г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №1-14
подключения (технологического присоединения)
к сетям газораспределения

1. **Заказчик:** Администрация города Тобольска комитет градостроительной политики.
2. **Наименование объекта капитального строительства, планируемого к подключению (технологическому присоединению):** формирование земельного участка для жилищного строительства (5-и этажный кирпичный многоквартирный жилой дом на 80 квартир).
3. **Состояние:** Строящееся
4. **Место расположения объекта капитального строительства, планируемого к подключению (технологическому присоединению):** г. Тобольск, микрорайон Менделеево, участок №18а.
5. **Планируемая величина максимального часового расхода газа в точке подключения:** 50 м³/ч
6. **Планируемый срок подключения объекта:** 2016 год.
7. **Срок действия технических условий:** 2 года до 02 апреля 2016 г.

Технические условия подготовил:
Инженер по режимам газоснабжения 2
категории пта Головного офиса
ОАО «Газпром газораспределение
Север»


(подпись)

/Г.А. Руденко/