

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОБОЛЬСКГАЗ»

626150, РФ, Тюменская область,
г. Тобольск, ул. Сельская, 1


Телефоны: 8 (3456) 25 22 94, 25 22 87
Факс: 8 (3456) 25 08 98

01 июля 2014г.

Комитет градостроительной политики
Администрации г. Тобольска

Технические условия №Т-4174
на подключение к сети газоснабжения
г. Тобольска земельного участка, расположенного
по адресу: г. Тобольск, мкр. «Строитель»,
ул. Чулкова, №12 б
Максимальный суммарный часовой
расход газа – 4,5 м³/час.

1. Газоснабжение (далее по тексту «Объект») предусмотреть природным газом ГОСТ 5542-87*.
2. Подключение предусмотреть от действующего газопровода «Распределительный газопровод высокого давления в районе д. Защитино мкр. «Строитель» ГРП №2.
3. Параметры точки подключения: получить перед проектированием (обращаться в ПТО ЗАО «Тобольскгаз» тел 25 09 24)



4. Выполнить проект согласно требованиям СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003, ПБ 12-529 – 03, «Правил охраны газораспределительных сетей».
5. Проект газификации Объекта согласовать с ЗАО «Тобольскгаз».

6. Подключение к сети газоснабжения города Тобольска и производство пуско-наладочных работ произвести после оформления письменного разрешения в ЗАО «Тобольскгаз» в установленном порядке.
7. **Срок действия технических условий два года со дня выдачи.**
8. Технические условия действительны при выполнении всех вышеперечисленных требований.

Главный инженер
ЗАО «Тобольскгаз»



Коваленко С.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 14-146

от « 8 » мая 2014 г.

Даны: Комитету градостроительной политики
администрации г. Тобольска

на подключение земельного участка для индивидуального жилищного
строительства по адресу: мкр. Строитель, ул. Чулкова, 12б, к сетям
водопровода и канализации при следующих условиях:

1. По водопроводу

- 1.1 Рассмотреть два варианта подключения (см. схему на обороте):
 - 1.1.1 от частного водопровода Ф63 к жилым домам по ул. Венгерского и пер. Лесной с установкой в месте врезки колодца с запорной арматурой. Подключение согласовать с владельцами сети - в лице ответственного представителя – Тагирова Р.М., проживающего по пер. Лесной, 1.
 - 1.1.2 от муниципального водопровода Ф160 по ул. Тутолмина в колодце ВК-6.
- 1.2 В месте врезки установить запорную арматуру на проектир. сеть, на вводе установить колодец с вентилем на ввод..
- 1.3 Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб на Р=1Мпа; диаметр уличной сети – 63мм, ввода - 20-25 мм.
- 1.4 Глубину заложения водопровода принять 2,6м, согласно СНИП.
- 1.5 Для расчета за воду, на вводе, предусмотреть установку водомера.
- 1.6 Гарантированный напор в точке подключения – 1,5 кгс/см²

2. По канализации

- 2.1 Сброс стоков производить в самотечную сеть канализации по ул. Тутолмина с подключением в колодце КК-392 (низ тр. Ф300 - 89,95).
- 2.2 Предусмотреть проектом подключение к проектируемой сети существующих и проектируемых объектов, согласно генплана застройки района.
- 2.3 Материал труб проектируемой сети канализации и глубину заложения труб определить проектом.

3. Общее


- 3.1 Технические условия действительны до 01.06.2016г.
- 3.2 Проект, части НВК, ГП, согласовать с ОАО «Тепло Тюмени».
- 3.3 В ходе строительства скрытые работы предъявлять представителю цеха по эксплуатации сетей ВиК ТФ ОАО «ТеплоТюмени» (вызов представителя тел.22-21-90), по окончании – исполнительную документацию сдать в отдел по эксплуатации сетей ВиВ ТФ ОАО «Тепло Тюмени».
- 3.4 Врезки производить с разрешения и в присутствии представителя цеха по эксплуатации сетей ВиК ТФ ОАО «Тепло Тюмени».
- 3.5 Плата за подключение утверждена Постановлением Администрации г.Тобольска №34 от 07.06.2010г в размере 52898 руб/куб. м в сутки (без НДС).

Директор ТФ ОАО «Тепло Тюмени»

А.В.Каленчин

Исп.Мозжегорова
Тел.22-31-17, доб 349

Получил:

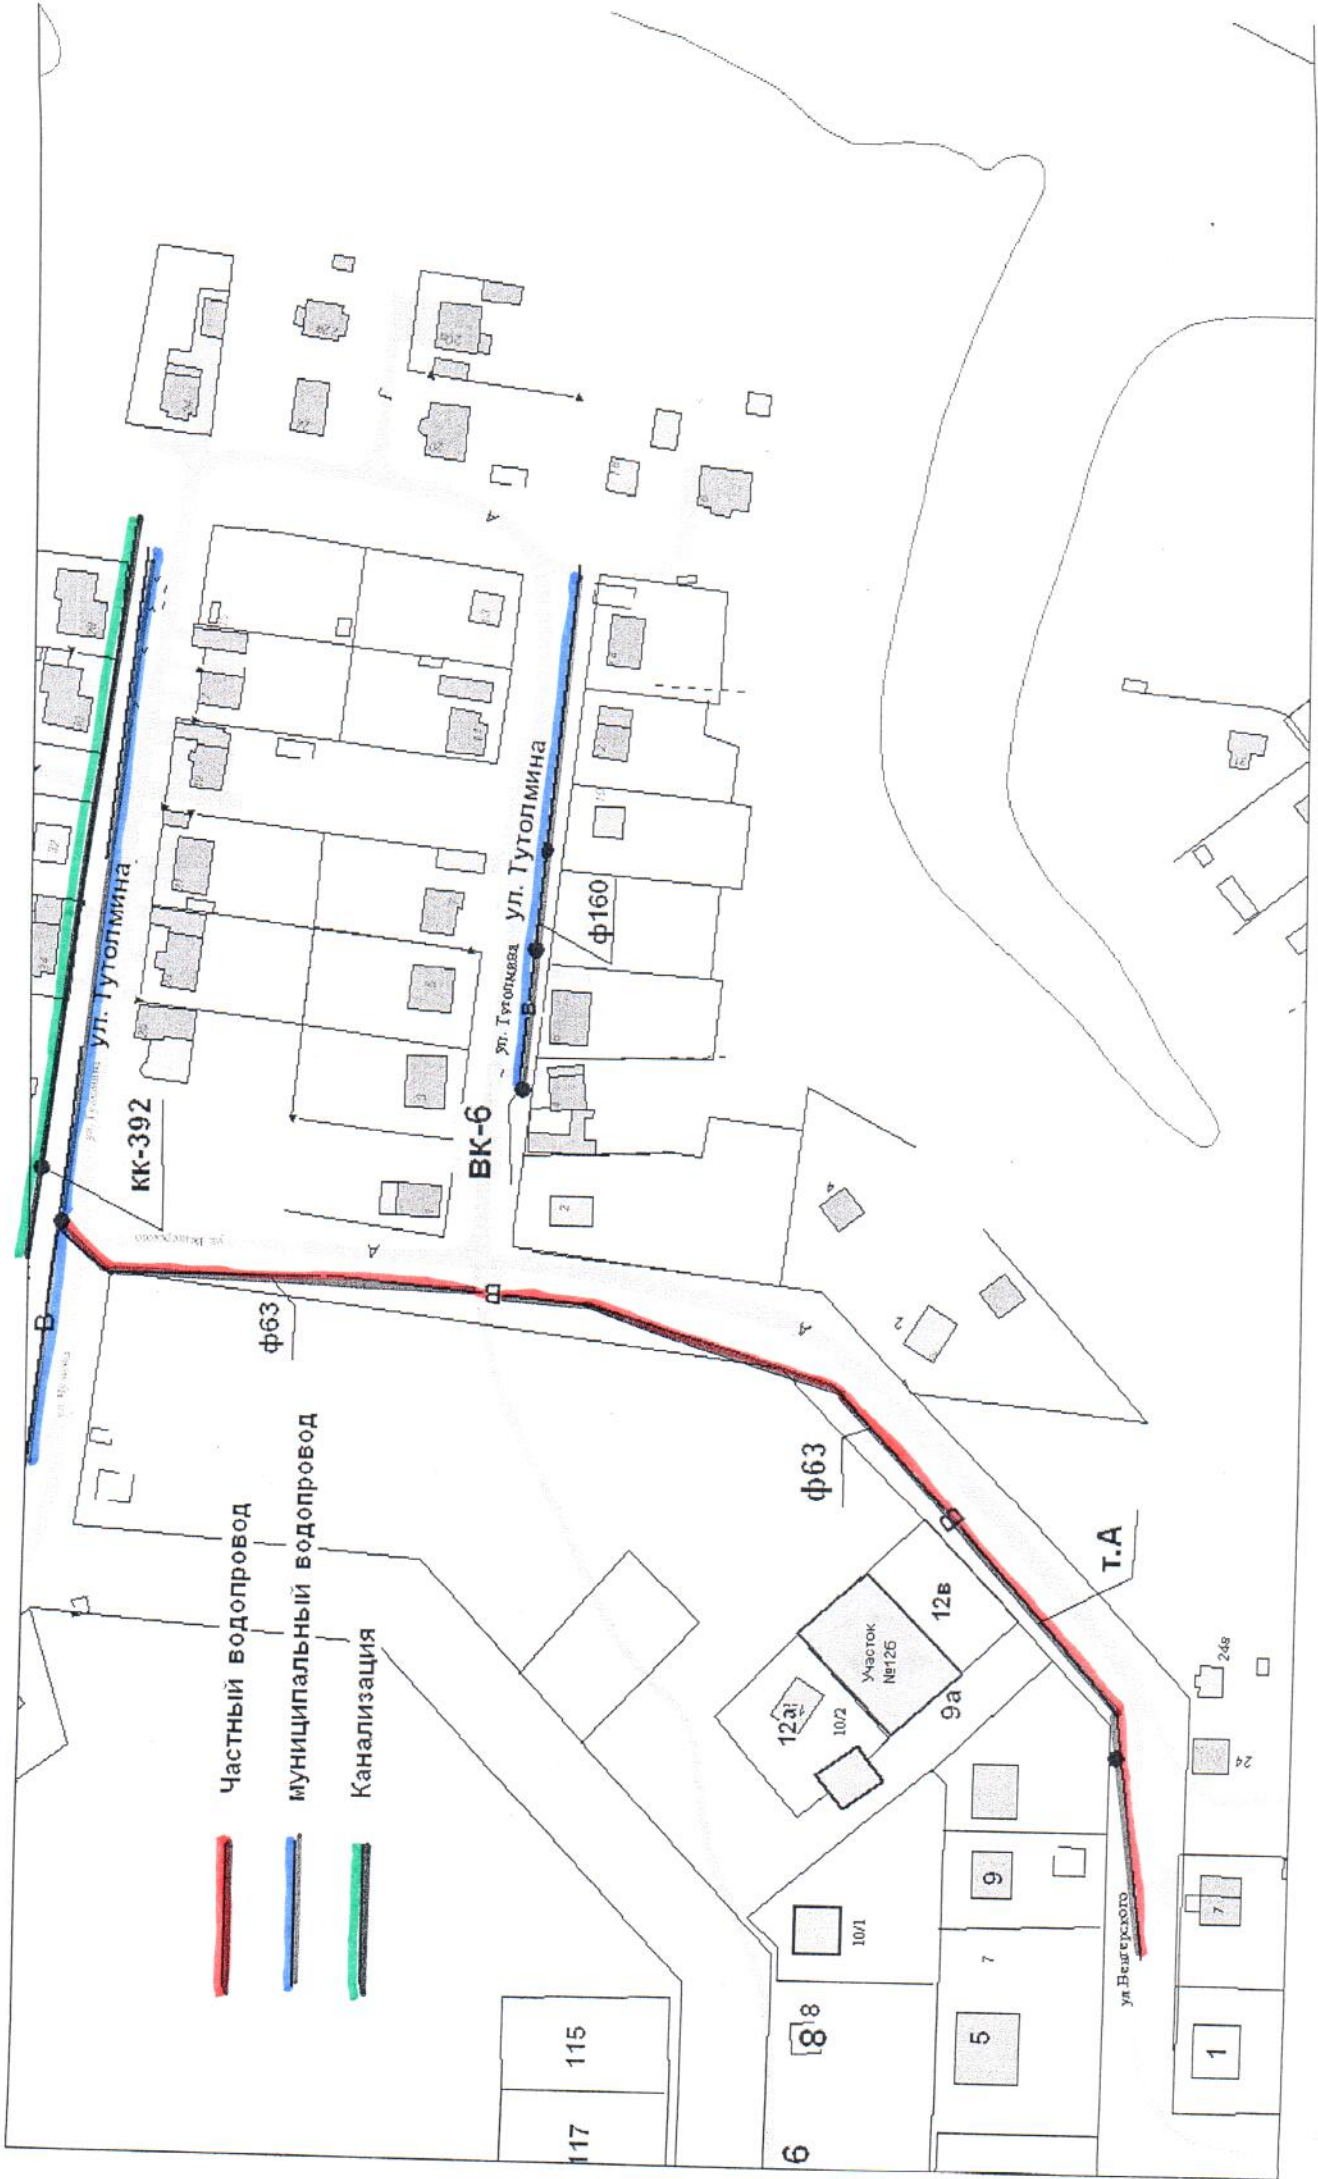

- Частный водопровод
- муниципальный водопровод
- Канализация